


**EFFICIENZA DEL PANNELLO GASOKOL ENERSOL**

Dati secondo EN 12975-2  
Test Nr: 11360 del 21.12.2000

tm-ta/G	K mq/W	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
efficienza	-	82,10	78,46	74,58	70,47	66,11	61,51	56,67	51,59	46,28	40,72	34,92

Curva di efficienza:

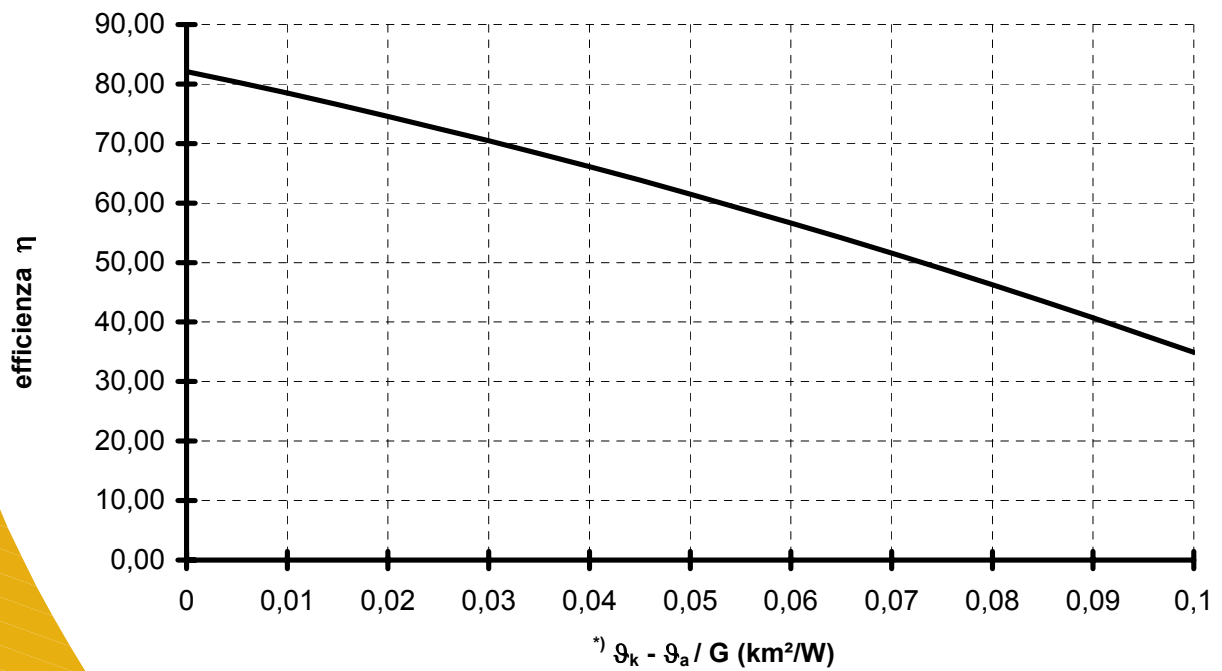

\*)  $t_k - t_a$  differenza tra la temperatura media del collettore e media ambiente